

ДКПП 26.51.63-70.00



ЛІЧІЛЬНИК АКТИВНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ОДНОФАЗНИЙ БАГАТОТАРИФНИЙ CE102-U (в корпусі S6)

ПАСПОРТ
ИНЕС.411152.094.4 ПС



Підприємство-виробник:
ТОВ «ХЕТЗ «Енергоміра»
Україна, 61139, м. Харків, вул. Лозівська, 5,
тел./факс: (057) 766-02-62
тел. (057) 756-85-32, 756-85-35, 780-49-03, 780-49-04
www: energomera.kharkov.ua

Таблиця 1 - Варіант виконання лічильника, що постачається

	CE102-U S6 145-AV	5-60А, інтерфейс RS-485
	CE102-U S6 145-JV	5-60А, оптопорт
	CE102-U S6 145-IV	5-60А, инфракрасный порт
	CE102-U S6 148-AV	10-100А, інтерфейс RS-485
	CE102-U S6 148-JV	10-100А, оптопорт
	CE102-U S6 148-IV	10-100А, инфракрасный порт

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Лічильник активної електричної енергії
однофазний багатотарифний **CE102-U**
(позначення виконання - згідно відмітки у таблиці 1)

Заводський № _____
відповідає технічним умовам ТУ У 33.2-34952220-005:2011,
ТУ 4228-066-22136119-2007 і визнаний придатним для
експлуатації.

Дата випуску: _____

М.П. (відбиток тавра ВТК)

М.П. (відбиток тавра держпівірника)

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Призначення. Лічильники CE102-U даних варіантів виконання (далі за текстом – лічильники) призначені для вимірювання активної електроенергії в **однофазних мережах** змінного струму, організації багатотарифного обліку (до 4-х тарифів) та застосування у системах АСКОЕ (за підрахунком імпульсів з ТМ-виходу або за збором даних через інтерфейс RS-485). Лічильники даних варіантів виконання призначені **для встановлення на пласку поверхню (щиток)**, та залежно від варіанту виконання (див. табл.1) - розраховані на максимальний струм навантаження до **60А** або до **100А**. Перелік відмінностей кожного з варіантів виконання - наведений в таблиці 1.

Сфера застосування лічильників – облік спожитої активної електроенергії на об'єктах промисловості, побуту та комунального господарства.

Лічильники відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 62052-11:2012, ДСТУ ІЕС 62053-21:2012, ГОСТ 30207-94 та СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005.

Лічильники сертифіковані: тип лічильників CE102-U занесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України під номером УЗ148.

Лічильники ведуть облік електричної енергії незалежно від напрямку струму (облік за модулем).

На замовлення споживача лічильники постачаються з прозорими або непрозорими корпусами (складовими корпусів).

1.2 Загальне умовне позначення лічильника: (CE102-U) – тип лічильника; (S6) – тип корпусу - для встановлення на площину (щиток); (145) – клас точності 1, номінальна робоча напруга 230В, номінальна-максимальна сила струму **5-60А**; (148) – клас точності 1, номінальна робоча напруга 230В, номінальна-максимальна сила струму **10-100А**; (J) – оптопорт; (A) – інтерфейс RS-485; (I) – інфрачервоний порт; (V) - електронна пломба.

Стала лічильника:

- **3200** імп./(кВт·год) – для лічильників CE102-U S6 145-XX (**5-60А**);
- **800** імп./(кВт·год) – для лічильників CE102-U S6 148-XX (**10-100А**).

1.3 Лічильники відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 62052-11:2012, ДСТУ ІЕС 62053-21:2012, ГОСТ 30207-94 та СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005.

1.4 Затверджений міжвипірочний інтервал лічильників складає 16 років.

1.5 Умови застосування. Лічильник встановлюється в місцях, що мають додатковий захист від впливу факторів зовнішнього середовища (приміщення, стояки, шафи зовнішнього застосування) з робочими умовами застосування: температура оточуючого повітря від мінус 40 до 70 °С; відносна вологість оточуючого повітря 30 - 98 %; атмосферний тиск від 70 до 106,7 кПа (537 - 800 мм рт.ст.); частота вимірюваної мережі (50 ± 2,5) Гц; форма кривої напруги вимірюваної мережі - синусоїдна з коефіцієнтом несинусоїдності не більше 12 %. Ступінь захисту корпусу лічильника – ІР51. Лічильники не призначені для експлуатації у пожежо-вибухонебезпечному середовищі.

1.6 Параметризація та обмін даними через інтерфейси.

Лічильник, залежно від виконання, забезпечує параметризацію та обмін даними із зовнішніми пристроями обробки даних через оптопорт («J») або через інфрачервоний порт («I») або через інтерфейс RS-485 («A») із застосуванням спеціального програмного забезпечення «Admin Tools», яке розміщене на інтернет-ресурсі виробника energomera.kharkov.ua. Інтерфейс RS-485 дозволяє підключати до 96 лічильників на одну загальну шину.

Порядок користування інтерфейсами та додаткові технічні і програмні засоби, необхідні для користування інтерфейсами, - наведені в настанові з експлуатації на лічильник.

Для встановлення зв'язку з лічильником (для його авторизації) у головному вікні програми «Admin Tools» в меню «Устроївства» необхідно вибрати «CE102».

1.7 При випуску з виробництва в програму лічильника введени наступні значення:
- на внутрішньому годиннику лічильника встановлено київський час (GMT+2);
- автоперехід на зимовий/літній час – дозволений;
- введено тарифний розклад: Т1 - з 7:00 до 23:00 год., Т2 – з 23:00 до 7:00 год.;
- пароль доступу *TTTTT*;
- початкова швидкість обміну по інтерфейсу 9600 бод;
- параметри, які виводяться на дисплей в режимі автоматичної циклічної індикації: результати обліку за тарифами Т1, Т2 і сумарно (Т1+Т2); поточна дата (поточний час).

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1 Технічні характеристики

2.1.1 Клас точності лічильника 1,0 за ДСТУ ІЕС 62053-21:2012 та ГОСТ 30207-94.

2.1.2 Лічильник зберігає відповідність класу точності 1,0 в діапазоні робочих напруг від 0,75·U_{ном} до 1,15·U_{ном} (від 172 до 265 В).

2.1.3 Номінальна та максимальна сила струму, залежно від виконання лічильника (див. 1.2), складає 5-60А (позначення «145») або 10-100А (позначення «148»).

2.1.4 Повна (активна) потужність, споживана колом напруги лічильника не перевищує 9 В•А (0,8 Вт) при номінальній напрузі, нормальній температурі, номінальній частоті.

2.1.5 Повна потужність, споживана колом струму лічильника, не перевищує 0,1 В•А при номінальній силі струму, нормальній температурі і номінальній частоті лічильника.

2.1.6 Лічильний механізм враховує електричну енергію безпосередньо у кіловат-годинах. Положення коми 0000,00 (8+2).

2.1.7 Лічильник має вихідний випробувальний вивід для повірки та для підключення до системи автоматизованого обліку електроенергії, яка працює за підрахунком імпульсів.

2.1.8 Лічильник має електронний пристрій контролю розкриття кришки затискачів (електронна пломба): у разі розкриття кришки (при активуванні пломби) – на дисплеї лічильника з'являється сигнальний маркер.

2.1.9 Робота без навантаження (відсутність самоходу). Лічильник не веде обліку електричної енергії за відсутності струму навантаження.

2.1.10 Стартує при струмі (поріг чутливості). Лічильник вмикається і продовжує нараховувати показання при струмі навантаження:

- 0,020А для лічильників CE102-U S6 148-XX (10-100А);

- 0,010А - для лічильників CE102-U S6 145-XX (5-60А);

2.1.11 Маса лічильника не більше 0,6 кг.

2.1.12 Загальний вигляд лічильника наведений на рис.1

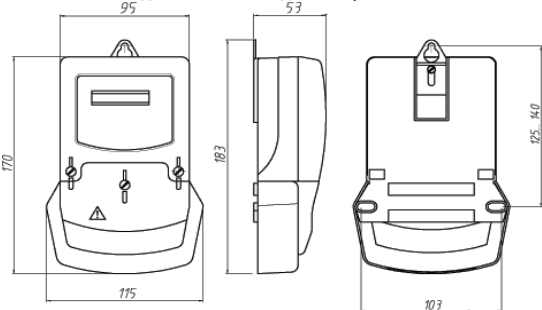


Рисунок 1 - Загальний вигляд лічильника CE102-U в корпусі S6

2.2 Світлодіодна та допоміжна індикація.

2.2.1 Світлодіод «R imp(kW·h)» (де R – стала лічильника, див. 1.2) за наявності напруги мережі при відсутності навантаження – безперервно світиться, а за наявності навантаження – періодично блимає з частотою, яка пропорційна потужності навантаження у відповідності зі сталою лічильника. Частота імпульсів цього світлового індикатора відповідає частоті імпульсів з випробувального виводу (ТМ-виходу) лічильника.

2.2.2 Індикація «EГ 01» на дисплеї лічильника вмикається при виході напруги мережі за нижню межу робочого діапазону (напруга нижча за 0,75·Uном).

2.2.3 Індикація «EГ 02» на дисплеї лічильника вмикається при відхиленнях підключення лічильника (або умов споживача) від нормальних (зворотній струм у вимірювальному елементі струму, або небаланс струмів у фазному та нульовому вимірювальних елементах, або штучне створення поза контурного нульового відведення, або несправність в колі навантаження).

2.2.4 Індикація «EГ 37» на дисплеї лічильника вмикається при збої робочої програми лічильника, який відбувається під впливом наднормативних завод по мережі або за інших умов (архіви обліку та лічильник потребують перевірки).

2.2.5 Індикація «EГ 40» на дисплеї лічильника вмикається при несанкціонованому розкритті кришки затискачів (при увімкненому контролі розкриття).

2.2.6 Індикація «EГ 41» на дисплеї лічильника вмикається у разі, коли після заміни літєвого елемента за відсутності напруги живлення відбулась спроба перегляду даних (за допомогою кнопок) без попереднього увімкнення функції «перегляд даних за відсутності напруги» (дана функція вмикається шляхом короткочасної подачі напруги на затискачі лічильника відразу після заміни літєвого елемента).

2.2.7 Індикація на дисплеї інших додаткових маркерів – див. настанову з експлуатації на лічильник.

2.2.8 Лічильник має оптичну або механічну кнопку (☞, «прсм» або «кадр») для ручного перегляду даних на дисплеї (див. настанову з експлуатації).

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 В комплект поставки лічильника входять: лічильник, паспорт та індивідуальна упаковка.

3.2 За запитом організації, що виконують обслуговування, ремонт та повірку лічильників, за окремим договором постачається настанова з експлуатації на лічильник.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ЩО ДО КОНСТРУКЦІЇ

4.1 За безпекою експлуатації лічильник відповідає вимогам безпеки за ГОСТ 22261-94, ДСТУ ІЕС 62052-11:2012, ДСТУ ІЕС 62053-21:2012, ГОСТ 30207-94, ДСТУ EN 61010-1:2014 та ГОСТ 14254-96. По засобу захисту людини від поразки електричним струмом лічильник відповідає класу II за ДСТУ EN 61010-1:2014, ДСТУ ІЕС 62052-11:2012, ДСТУ ІЕС 62053-21:2012 та ГОСТ 30207-94.

Ступінь захисту корпусу лічильника – IP51.

4.2 Опір ізоляції між корпусом та електричними колами не менше:

20 МОм - в нормальних умовах застосування;

7 МОм - при температурі оточуючого повітря (40 ± 2) °С і відносній вологості повітря 93 %.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.1 До роботи з лічильником допускаються особи, спеціально підготовлені для роботи з напругою до 1000 В та ознайомлені з настановою з експлуатації на лічильник.

5.2 Лічильник придатний до застосування відразу після розпакування.

Після розпакування провести зовнішній огляд лічильника, переконатися у відсутності механічних пошкоджень, перевірити наявність двох пломб (ВТК та державної повірки).

5.3 Порядок встановлення. Підключення лічильника проводити у відповідності із схемою, зображеною на кришці колодки затискачів і на рис.2. Лічильник необхідно встановлювати в місцях з умовами за п.1.5.

5.4 Монтаж, демонтаж, розкриття, ремонт, повірку та пломбування лічильника повинні проводити тільки спеціально уповноважені організації та особи, відповідно до діючих в Україні нормативів і правил що до монтажу електроустановки та повірки засобів вимірювальної техніки.

5.5 Технічне обслуговування лічильника в місяці встановлення полягає в періодичному спостереженні за його роботою та за непошкодженістю корпусу і встановлених на лічильнику пломб.

5.6 Повірка лічильника

Лічильник підлягає державній повірці. Повірка лічильника виконується при випуску з виробництва, після ремонту та періодично під час експлуатації.

Міжповірочний інтервал лічильника складає 16 років.

Повірка лічильника повинна виконуватись в обсязі операцій та перевірок за ДСТУ ІЕС 6100:2009 на відповідність ДСТУ ІЕС 62052-11:2012, ДСТУ ІЕС 62053-21:2012 та ГОСТ 30207-94.

Методика повірки лічильника викладена окремим розділом в настанові з експлуатації ІНЕС.411152.094 РЗ (У1).

Після повірки корпус лічильника пломбується навішуванням пломби.



Позначення контактів колодки затискачів (1,3,4,5) або (1,3,4,6) – залежно від виконання колодки затискачів. Усі перемички колодки затискачів (якщо наявні) повинні бути замкнені.

Примітка: Номінальна напруга постійного струму, що подається на випробувальний вивід (контакти 13 та 14), дорівнює 12 В (гранична 24 В). Номінальна сила струму для цього виходу – 10 мА (гранична – 30 мА).

Рисунок 2 - Схема підключення лічильника CE102-U в корпусі S6

6. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

6.1 Зберігання лічильника проводити в упаковці підприємства-виробника при температурі оточуючого повітря від 5 до 40 °С та відносній вологості повітря до 80 % при температурі 25 °С.

6.2 Лічильник транспортувати в закритих транспортних засобах будь-якого виду. Гарантійні умови транспортування:

- температура оточуючого повітря від мінус 50 до 70 °С;

- відносна вологість 98 % при температурі 35 °С.

7. РЕСУРС, ТЕРМІН СЛУЖБИ ТА ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

7.1 Середнє напрацювання до відмови - не менше 220 000 годин.

Середнє напрацювання до відмови встановлюється для умов п.1.5.

7.2 Середній термін служби - 30 років.

7.3 Виробник гарантує відповідність лічильника вимогам технічних умов ТУ У 33.2-34952220-005:2011 ТУ 4228-066-46146329-2007 при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання, які наведені в настанові з експлуатації на лічильник та в даному паспорті.

7.4 Гарантійний термін (термін зберігання і термін експлуатації сумарно) - 5 років з дати випуску лічильника підприємством-виробником, якщо інше не обумовлене договором постачання.

7.5 Лічильник, у якого виявлено несправність або невідповідність вимогам технічних умов у гарантійний термін (при дотриманні споживачем умов експлуатації за п.7.3), ремонтується або замінюється виробником за власні кошти.

Для гарантійного ремонту або заміни лічильник подається з паспортом.

7.6 Виробник подовжує гарантійний термін на термін виконання гарантійного ремонту.

7.7 Виробник гарантує відповідність показників безпеки лічильника встановленим нормам впродовж повного середнього терміну його служби.